


# ANEXO IV

## CARGA MANUAL DE UN EMBARQUE DE PLASMA EN PORTAL WEB UNC-PLASMA

### INGRESO A PORTAL WEB UNC-PLASMA Y GENERACION DE EMBARQUE. INICIO DE SESIÓN

Desde su navegador web escriba la siguiente dirección: <https://unc-plasma.com.ar>

En su navegador aparecerá la siguiente página:

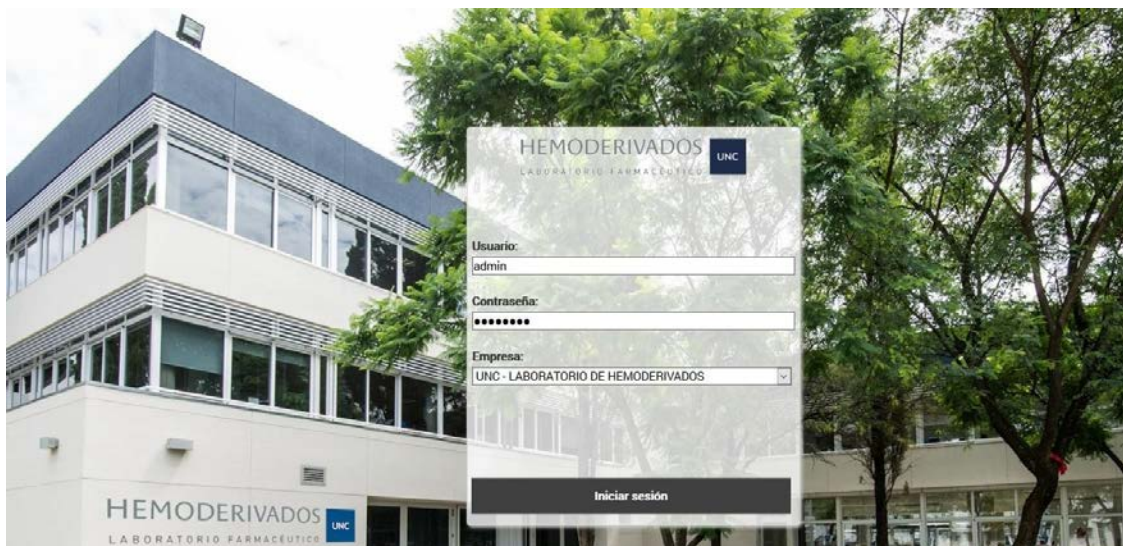

Digite su usuario y contraseña, seleccione su empresa y a continuación presione el botón “Iniciar sesión”

## MENÚ PRINCIPAL

Navegue a través de las opciones del menú principal para acceder al módulo deseado. Las opciones que dispone son:



- Inicio
- Configuración
- Gestión del plasma
- Seguridad

## GESTION DEL PLASMA

Posiciónese sobre la opción del menú <Gestión del plasma> y haga clic sobre la opción de menú <Gestionar embarques>.



A continuación, se desplegará el siguiente panel web:



Desde este panel le aparecerán los envíos de plasma que realiza Establecimiento de Sangre al Laboratorio de Hemoderivados de la UNC, así como también desde aquí podrá:

- Crear un nuevo embarque 
- Ingresar contenedores 
- Visualizar datos del embarque 
- Publicación del embarque 
- Informe de inspección 
- Imprimir el formulario de envío 
- Impresión del Protocolo de envío al Laboratorio 

## Creación de un nuevo embarque

Para crear un nuevo envío, presione el botón “” y a continuación le aparecerá el siguiente panel:



HEMODERIVADOS  
LABORATORIO FARMACÉUTICO UNC

Inicio Configuración Gestión del plasma Seguridad

### Embarque | Agregar

Número:	00004
Identificación:	11111111-2020-00004
Origen peso:	CONTENEDOR
Tipo de peso:	BRUTO
Peso del contenedor vacío (Kg):	1,000
Peso de la bolsa sangre vacía (Kg):	0,010
Peso de la bolsa aféresis vacía (Kg):	0,008
Fecha estimada de envío:	/ / 28

Confirmar Cancelar

En “Número” se muestra un nuevo número correlativo anual generado por el sistema. En “Identificación” se mostrará la identificación completa del embarque.

En “Origen peso”, deberá seleccionar si los valores a ingresar van a ser por “CONTENEDOR”, por “UNIDAD” (bolsa de plasma) o “NO APLICA” esta opción puede no estar disponible para su perfil.

Si en su país se debe ingresar el peso, entonces deberá ingresar si lo ingresara por “CONTENEDOR” o por “UNIDAD”, y a continuación se le solicitará:

“Tipo de peso”, deberá indicar si los valores que va a ingresar refieren al peso “BRUTO” o “NETO”.

Luego deberá ingresar los valores de: “Peso del contenedor vacío”, “Peso de la bolsa vacía (plasmabanco)”, “Peso de la bolsa de aféresis vacía”.

La “Fecha estimada de envío”, siempre deberá ingresarla y se utilizará únicamente como identificador.

Para finalizar presione el botón “” y el sistema regresará a la pantalla, como se muestra a continuación:

Como podrá ver en el panel, aparecerá un nuevo registro del envío recién creado y en la columna "Etapa", indicará que el envío se encuentra "EN CURSO".

Mientras el envío se encuentre "EN CURSO" el Banco de Sangre podrá ir ingresando la información del mismo de forma paulatina.

Reactivos	Año	Número	Contenedores	Identificación	Plasma A	Plasma B	Plasma F	Etapa
	2020	00002	2	11111111-2020-00002	Kg Bruto: 12.000   Kg Neto: 11.000	Kg Bruto: 10.000   Kg Neto: 9.990		PUBLICADO
	2020	00003	3	11111111-2020-00003				EN CURSO


A su vez en este módulo podrá:


- Realizar el ingreso de contenedores
- Visualizar datos de embarque
- Publicar embarque


Una vez publicado el embarque el sistema le habilitará las siguientes opciones:


- Imprimir el formulario de envío
- Imprimir el Protocolo de envío al Laboratorio

## Ingreso de contenedores

Presione el botón “” y el sistema le mostrará el siguiente panel web.

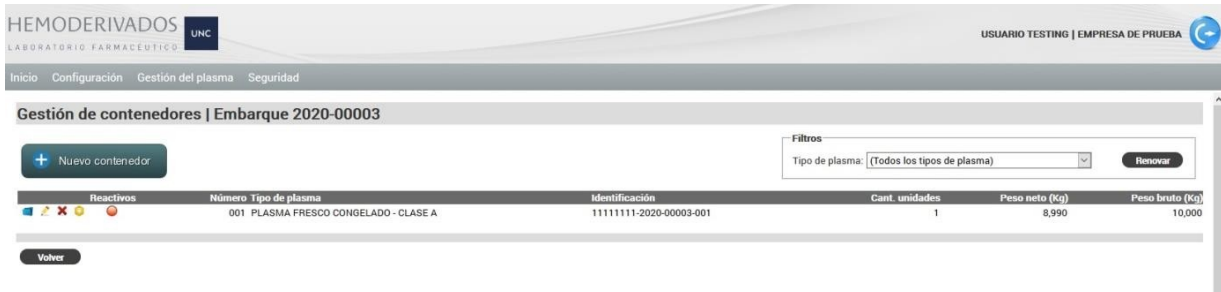

Reactivos	Número	Tipo de plasma	Identificación	Cant. unidades	Peso neto (Kg)	Peso bruto (Kg)
	001	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A	11111111-2020-0003-001	1	8,990	10,000

Para ingresar un nuevo contenedor, presione el botón “” y a continuación le aparecerá el siguiente panel:



**Datos del contenedor**

Proveedor: **EMPRESA DE PRUEBA**

Número de contenedor:

Tipo de plasma:

**Agregar unidades**

**Bolsa 1**

Posta	Identificación	Fecha de extracción	Peso
-------	----------------	---------------------	------

Total de unidades de la bolsa: **0**

**Bolsa 2**

Posta	Identificación	Fecha de extracción	Peso
-------	----------------	---------------------	------

Total de unidades de la bolsa: **0**

**Pesaje**

Cant. de unidades: **0**


Peso bruto (Kg): **0,000**

Peso neto (Kg): **0,000**

**Confirmar** **Cancelar**

En este panel tiene que ingresar los datos referentes al contenedor, estos son:

- “Numero” de contenedor,
- “Tipo de plasma”

A continuación presione el botón “  ” y se le abrirá el siguiente panel:



Unidad de plasma

### Unidad de plasma | Agregar

**Datos del contenedor**

Número: 003  
Tipo de plasma: PLASMA CONGELADO - CLASE B  
Bolsa: 1

**Datos de la unidad**

Origen: UNC - LAB. HEMOD. RECOLECCION PLASMA  
Identificación: 1234  
Fecha de extracción: 01/01/2020 28  
Peso (gramos): 0

**Confirmar** **Cancelar**

Primero deberá indicar en que bolsa va a ingresar las unidades, y a continuación los datos de las unidades “Origen”, “Numero identificador” y “Fecha de extracción”.

**RECORDATORIO:** Si las unidades de plasma contienen un CODIGO DE BARRAS que las identifique, usted podrá utilizar el LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, para ingresar las mismas en el sistema (campo Identificación).

Luego, presione el botón confirmar y el sistema le solicitará los datos de la próxima unidad, pudiéndose ingresar hasta 25 unidades por bolsa y 2 bolsas por contenedor, por lo que cada contenedor como máximo tendrá 50 unidades de plasma.

Una vez finalizado el ingreso de las unidades, el sistema volverá al panel anterior,

**HEMODERIVADOS** **UNC**  
LABORATORIO FARMACÉUTICO

Inicio Configuración Gestión del plasma Seguridad

### Contenedor | Agregar

**Datos del contenedor**

Proveedor: **EMPRESA DE PRUEBA**

Número de contenedor:

Tipo de plasma: PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A

Bolsa 1			
Posta	Identificación	Fecha de extracción	Peso
✘ 11111111-001	654850	01/06/2020	0
✘ 11111111-001	654860	01/06/2020	0
✘ 11111111-001	654882	01/06/2020	0
✘ 11111111-001	654880	01/06/2020	0
✘ 11111111-001	654879	01/06/2020	0

Total de unidades de la bolsa: **5**

Bolsa 2			
Posta	Identificación	Fecha de extracción	Peso
✘	654904	01/06/2020	0
✘	654903	01/06/2020	0
✘	654901	03/06/2020	0
✘	654900	03/06/2020	0

Total de unidades de la bolsa: **4**

**Pesaje**

Cant. de unidades: 9

Peso bruto (Kg):

Peso neto (Kg): -1,090

Aquí el panel le mostrara las unidades ingresadas en cada bolsa del contenedor, y en el sector "Pesaje" deberá ingresar el "Peso Neto" o "Peso Bruto" (según corresponda).

Para finalizar presione el botón "

HEMODERIVADOS  LABORATORIO FARMACÉUTICO

USUARIO TESTING | EMPRESA DE PRUEBA 

Inicio Configuración Gestión del plasma Seguridad

Gestión de contenedores | Embarque 2020-00003

+ Nuevo contenedor








Filtros  
Tipo de plasma: (Todos los tipos de plasma)  

Reactivos	Número	Tipo de plasma	Identificación	Cant. unidades	Peso neto (Kg)	Peso bruto (Kg)
      	001	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A	11111111-2020-00003-001	1	8,990	10,000




Como podrá observar en este panel se muestran los contenedores creados, así como las diferentes acciones que se pueden realizar en cada uno de ellos.

En este panel usted podrá:

- Imprimir etiquetas del contenedor 
- Imprimir protocolo de envío 
- Ver datos del contenedor 
- Modificar datos del contenedor 
- Eliminar contenedor 
- Ingreso de registros serológicos 
- Indicador de reactivos 


### Imprimir etiqueta para contenedor

Esta opción aparecerá una vez el embarque se encuentre publicado.


Presione el botón “” y el sistema le mostrara la etiqueta, la cual deberá imprimirse y pegarse en la parte exterior del contenedor.

### Imprimir protocolo de envío

Esta opción aparecerá una vez el embarque se encuentre publicado.

Presione el botón “” y el sistema le mostrara el protocolo de envío, el cual deberá imprimirse y firmarse para ser enviado.

## Ver los datos del contenedor

Presione el botón “” y el sistema le mostrara los datos del contenedor

**HEMODERIVADOS** **UNC**  
LABORATORIO FARMACEUTICO

Inicio Configuración Gestión del plasma Seguridad

### Contenedor | Visualizar

#### Datos del contenedor


Proveedor: **EMPRESA DE PRUEBA**  
Embarque: **11111111-2020-00002**  
Nro. de contenedor: **001**  
Tipo de plasma: **PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A**  
Peso neto (Kg): **11,000**  
Peso bruto (Kg): **12,000**  
Cant. de unidades: **11**

Bolsa 1				Bolsa 2			
Posta	Identificación	Fecha de extracción	Peso	Posta	Identificación	Fecha de extracción	Peso
11111111-001	101	01/01/2020	0	11111111-001	89348NJS34S	22/05/2020	0
11111111-001	102	01/01/2020	0				
11111111-001	103	01/01/2020	0				
11111111-001	104	01/01/2020	0				
11111111-001	105	01/01/2020	0				



Total de unidades de la bolsa: **10**                      Total de unidades de la bolsa: **1**

## Modificar los datos del contenedor

Presione el botón “” y el sistema le abrirá el panel de ingreso de unidades para que pueda modificar los datos del contenedor.

**HEMODERIVADOS** **UNC**  
LABORATORIO FARMACÉUTICO



Inicio Configuración Gestión del plasma Seguridad

### Contenedor | Agregar

**Datos del contenedor**

Proveedor: **EMPRESA DE PRUEBA**  
Número de contenedor:   
Tipo de plasma: **PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A**

[Agregar unidades](#)

Bolsa 1				Bolsa 2				
Posta	Identificación	Fecha de extracción	Peso	Posta	Identificación	Fecha de extracción	Peso	
	11111111-001	654850	01/06/2020	0		654904	01/06/2020	0
	11111111-001	654860	01/06/2020	0		654903	01/06/2020	0
	11111111-001	654882	01/06/2020	0		654901	03/06/2020	0
	11111111-001	654880	01/06/2020	0		654900	03/06/2020	0
	11111111-001	654879	01/06/2020	0				


Total de unidades de la bolsa: **5**                      Total de unidades de la bolsa: **4**


**Pesaje**

Cant. de unidades: **9**  
Peso bruto (Kg):   
Peso neto (Kg): **-1,090**

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

La modificación de los datos del contenedor, referente al número o tipo de plasma lo puede realizar directamente.


Para agregar unidades, presione el botón “”.

Presione el botón “” para eliminar unidades ya ingresadas.

Presione el botón “” para confirmar los cambios realizados.

### Eliminar contenedor


Presione el botón “✘” y el sistema le abrirá el dialogo de confirmación para eliminar el contenedor.

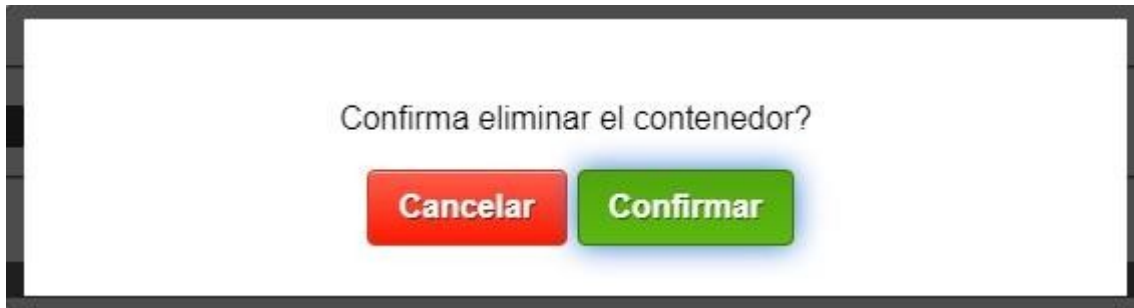



### Atención!!!

**Este proceso eliminara todas las unidades, así como también los registros serológicos ingresados del contenedor seleccionado.**


## Ingreso de registros serológicos

Para el ingreso de los registros serológicos deberá presionar el botón “”, como ayuda se ha agregado a la derecha una columna “Reactivos” en la cual verá un icono de color que indica el “status” de datos serológicos ingresados.

Mientras el indicador se encuentre de color ROJO , significa que: o está faltando el ingreso de uno o más reactivos, o que se ingresaron reactivos vencidos.


Cuando se encuentren todos ingresados correctamente el indicador se pondrá en color VERDE 

Una vez que haya presionado el botón “”, el sistema le abrirá el siguiente panel:

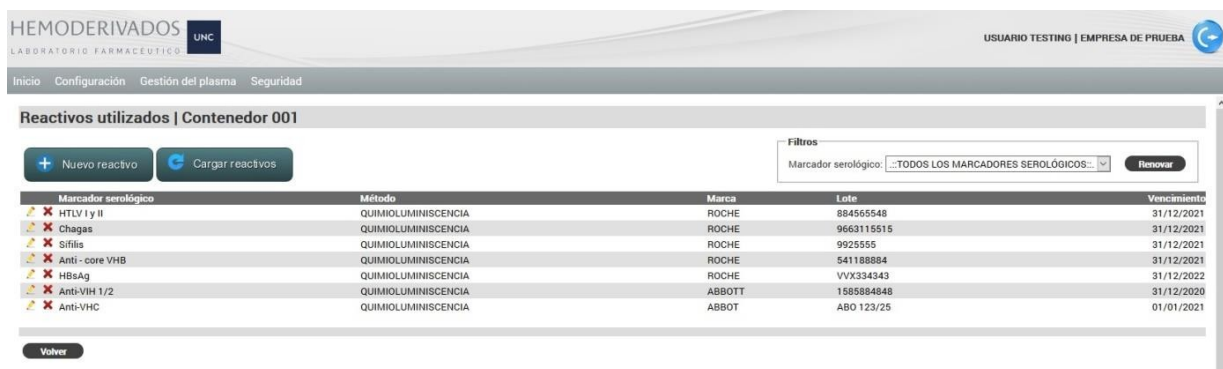

Marcador serológico	Método	Marca	Lote	Vencimiento
HTLV I y II	QUIMIOLUMINISCENCIA	ROCHE	884565548	31/12/2021
Chagas	QUIMIOLUMINISCENCIA	ROCHE	9663115515	31/12/2021
Sífilis	QUIMIOLUMINISCENCIA	ROCHE	9925555	31/12/2021
Anti - core VHB	QUIMIOLUMINISCENCIA	ROCHE	541188884	31/12/2021
HBsAg	QUIMIOLUMINISCENCIA	ROCHE	VVX334343	31/12/2022
Anti-VIH 1/2	QUIMIOLUMINISCENCIA	ABBOTT	1585884848	31/12/2020
Anti-VHC	QUIMIOLUMINISCENCIA	ABBOT	ABO 123/25	01/01/2021

En este panel hay 2 formas de ingresar los reactivos serológicos:

1 - La primer es mediante la utilización del botón “” y que se describe a continuación:

Una vez presionado el botón se le abrirá el siguiente panel:





Marcador serológico: (Seleccionar marcador serológico) ▼

Método:


Fabricante/Marca:


Lote	Vencimiento
------	-------------

Seleccione el “Marcador”, luego ingrese el “Método” y la “Marca / Fabricante” y a continuación presione el botón “”, y se le habilitara el sector inferior, donde deberá ingresar el lote utilizado, así como la fecha de vencimiento respectivo, para confirmar presione el botón “”.



Lote	Vencimiento
 LOTE123/123/24	31/12/21  

Si ha utilizado más de un lote del reactivo, vuelva a apretar el botón “” y repita la operación.


Una vez finalizado el ingreso de datos, presione el botón “” y el sistema volverá al panel anterior, donde se ira mostrando los datos ingresado.

2 - La segunda es mediante la utilización del botón “”:

Presionando este botón el sistema realiza una copia los reactivos del contenedor anterior.

### Indicador de reactivos


En la columna “Reactivos” vera un icono de color que indica el “status” de datos serológicos ingresados.

Mientras el indicador se encuentre de color ROJO , significa que: o está faltando el ingreso de uno o más reactivos, o que se ingresaron reactivos vencidos.

Cuando se encuentren todos ingresados correctamente el indicador se pondrá en color VERDE  .

## Visualizar datos del embarque

Aquí se mostrará un resumen de los datos del embarque

Presione el botón “” y el sistema le mostrara los siguientes datos:

HEMODERIVADOS UHC  
LABORATORIO FARMACÉUTICO

Inicio Configuración Gestión del plasma Seguridad

### Embarque | Visualizar









**Datos del embarque**

Año: **2021**  
Número: **00001**  
Etapá: **EN CURSO**  
Fecha: **12/04/2021**  
Transporte: **CAMION LABORATORIO**  
Preparado por: **TEC. XX**

**Datos del pasaje**


Peso del contenedor vacío: **0,000**    Peso de la bolsa sangre vacía: **0,000**    Peso de la bolsa aféresis vacía: **0,000**

Tipo de plasma	Peso Bruto	Peso Neto	Contenedores	Unidades
Plasma clase "F"	0,000	0,000	8	400
Plasma clase "A"	0,000	0,000	0	0
Plasma clase "B"	0,000	0,000	0	0

Reactivos	Proveedor	Identificación	Número	Tipo de plasma	Cant. unidades	Peso neto (Kg)	Peso bruto (Kg)
	EMPRESA DE PRUEBA	202100013	002	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	50	0,000	0,000
	EMPRESA DE PRUEBA	202100018	003	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	50	0,000	0,000
	EMPRESA DE PRUEBA	202100021	004	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	50	0,000	0,000
	EMPRESA DE PRUEBA	202100020	005	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	50	0,000	0,000
	EMPRESA DE PRUEBA	202100022	006	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	50	0,000	0,000
	EMPRESA DE PRUEBA	202100023	007	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	50	0,000	0,000
	EMPRESA DE PRUEBA	202100015	008	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	50	0,000	0,000
	EMPRESA DE PRUEBA	202100019	009	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	50	0,000	0,000


[Volver](#)


En la columna “Reactivos” vera un icono de color que indica el “status” de datos serológicos ingresados.



Mientras el indicador se encuentre de color ROJO , significa que: o está faltando el ingreso de uno o más reactivos, o que se ingresaron reactivos vencidos.

Cuando se encuentren todos ingresados correctamente el indicador se pondrá en color VERDE  .

## Publicación del embarque


Mientras el indicador se encuentre de color ROJO , significa que está faltando el ingreso de uno o más reactivos o que se ingresaron reactivos vencidos, una vez que se encuentren todos ingresados


correctamente el indicador se pondrá en color VERDE .

Para que el sistema le dé la opción de publicar el embarque, debe tener el indicador de "Reactivos" en VERDE , cuando esto sea así se le habilitará el botón Publicar embarque 

Presione el botón  y el sistema le solicitará que confirme la publicación del envío,




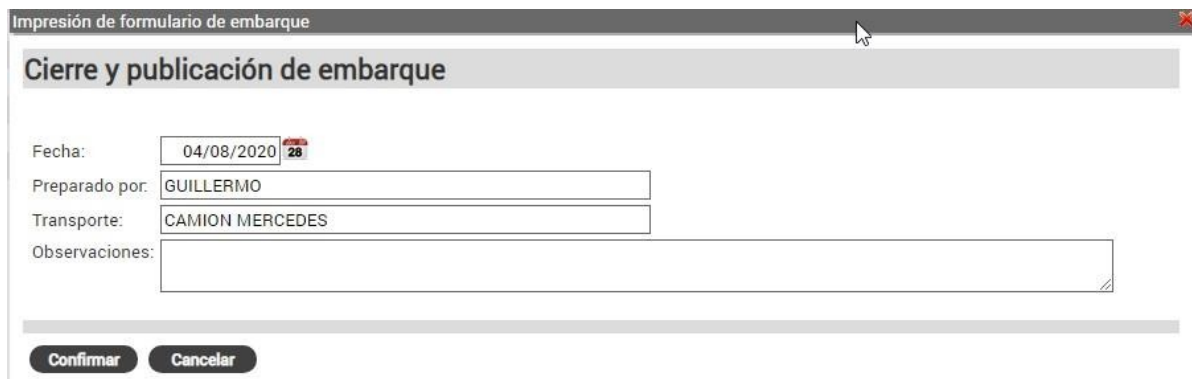

Luego presione el botón  y el sistema le solicitará los siguientes datos de cierre y publicación:



A screenshot of a web application window titled "Impresión de formulario de embarque". The window has a grey header with the text "Cierre y publicación de embarque". Below the header, there are four input fields: "Fecha:" with the value "04/08/2020" and a calendar icon; "Preparado por:" with the value "GUILLERMO"; "Transporte:" with the value "CAMION MERCEDES"; and "Observaciones:" with an empty text area. At the bottom of the window, there are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".

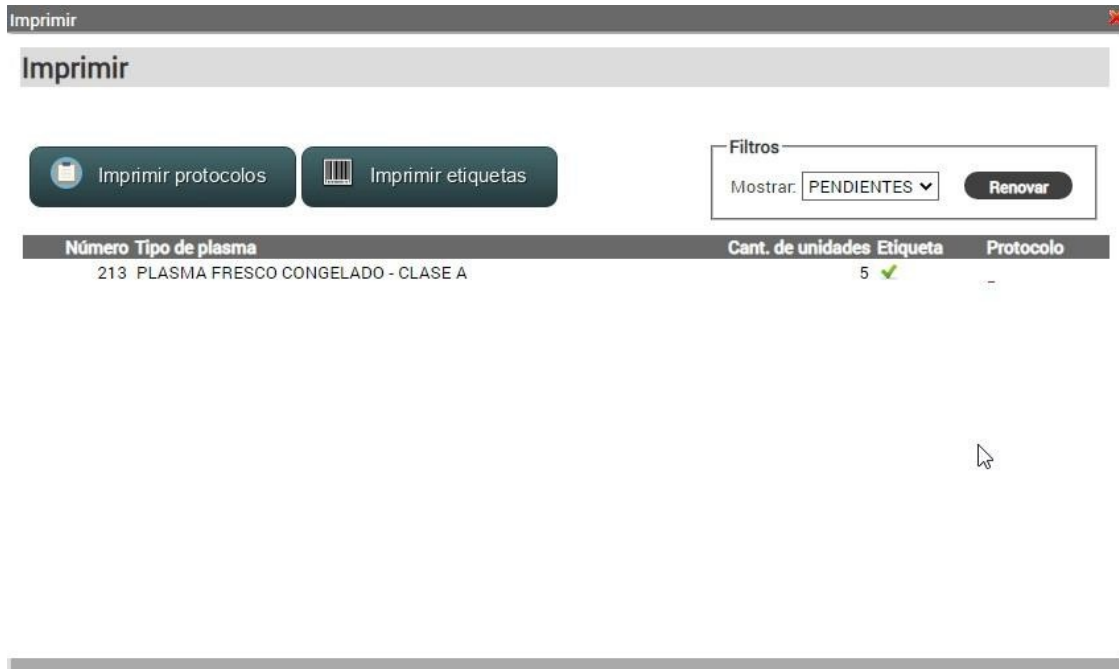
Presione el botón “ **Confirmar** ” y el sistema le dará la opción de realizar la/s impresiones de los formularios y etiquetas.




Presione el botón “  ” y/o el botón “  ” para confirmar la impresión correspondiente (Ver Anexo 2 y 3).

Para finalizar presione el botón “  ” para cerrar el cuadro de dialogo.

Una vez publicado podrá ver que en la columna “Etapa”, el envío cambiará su estado a “PUBLICADO”,

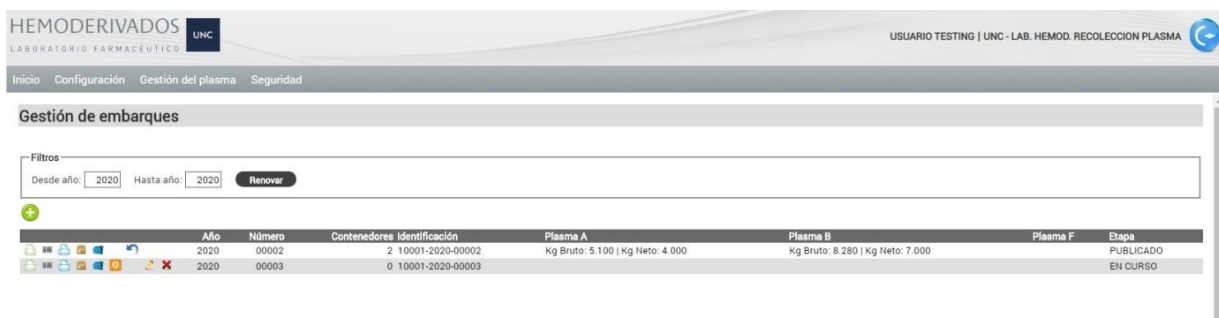

En esta acción el Establecimiento de Sangre indica que ya finalizó el ingreso de datos del envío, (por lo que no se permitirá modificar la información “publicada”).

Esta acción se podrá revertir presionando el botón “  ”, siempre que en la columna Etapa diga “PUBLICADO”.


## Impresión del formulario de envío

Presione el botón “” y el sistema le mostrara el siguiente reporte:

<b>HEMODERIVADOS</b> LABORATORIO FARMACÉUTICO		<b>UNC</b>	<b>FORMULARIO DE EMBARQUE</b> 	
				Página 1 de 1
EMBARQUE: 111111-2021-00001		FECHA: 12/04/2021		
ADHERENTE	EMPRESA DE PRUEBA	CODIGO: 4520		
DIRECCIÓN:	DIRECCION	TELÉFONO: TELEFONO		
TRANSPORTE:	CAMION LABORATORIO	PREPARADO POR: TEC. XX		
OBSERVACIONES: Lugar para agregar observaciones para el Banco de Sangre adherente.				
TOTAL DE UNIDADES	400	TOTAL PESO BRUTO (KG)	88,000	
TOTAL DE CONTENEDORES	8	TOTAL PESO NETO (KG)	72,000	
NRO	IDENTIFICADOR	TIPO DE PLASMA	PESO BRUTO	UNIDADES
002	202100013	 PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	11,000	50
003	202100018	 PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F	11,000	50

En este reporte se mostrará por cada envío que haya realizado la cantidad de contenedores, cantidad de unidades, el peso bruto y neto, así como una breve reseña de lo que contiene cada contenedor.

## Impresión del Protocolo de envío al Laboratorio

Presione el botón “” y el sistema le mostrara por cada contenedor el siguiente informe, el cual consta de 2 partes,

En la primera hoja del informe encontrara las unidades que se encuentran en el contenedor.

		<b>PROTOCOLO PARA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y ORIGEN DE MATERIA PRIMA</b> 	
EMBARQUE: 111111-2021-00001	CONTENEDOR: 002	PROTOCOLO: 202100013	Página 1 de 2
ADHERENTE EMPRESA DE PRUEBA		CODIGO: 4520	
DIRECCIÓN: DIRECCION		TELÉFONO: TELEFONO	
MATERIA PRIMA PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F			
Cantidad de unidades 50 Peso total (Kg): 11,000 Temp. de almacenamiento -30,0 Fecha: 02/11/2021			

### IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE PLASMA ENVIADAS PARA FRACCIONAMIENTO PLASMÁTICO



BOLSA 1				BOLSA 2			
Fecha Ext	Unidad	Fecha Ext	Unidad	Fecha Ext	Unidad	Fecha Ext	Unidad
23/01/2021	0202100073	25/01/2021	1202100346	26/01/2021	1202100368	27/01/2021	1202100392
26/01/2021	0202100074	25/01/2021	1202100349	26/01/2021	1202100374	27/01/2021	1202100394
27/01/2021	0202100077	26/01/2021	1202100353	26/01/2021	1202100375	27/01/2021	1202100395
18/01/2021	1202100241	26/01/2021	1202100355	26/01/2021	1202100376	27/01/2021	1202100397
19/01/2021	1202100255	26/01/2021	1202100357	27/01/2021	1202100377	27/01/2021	1202100398
19/01/2021	1202100256	26/01/2021	1202100358	27/01/2021	1202100378	21/01/2021	2202100091
19/01/2021	1202100257	26/01/2021	1202100359	27/01/2021	1202100381	21/01/2021	2202100099
19/01/2021	1202100261	26/01/2021	1202100360	27/01/2021	1202100382	21/01/2021	2202100100
20/01/2021	1202100292	26/01/2021	1202100361	27/01/2021	1202100383	21/01/2021	2202100104
20/01/2021	1202100297	26/01/2021	1202100363	27/01/2021	1202100384	21/01/2021	2202100109
25/01/2021	1202100342	26/01/2021	1202100365	27/01/2021	1202100387	21/01/2021	2202100112
25/01/2021	1202100343	26/01/2021	1202100366	27/01/2021	1202100388	21/01/2021	2202100113
25/01/2021	1202100344			27/01/2021	1202100391		

Preparó el envío (Firma y aclaración)

Sello de la institución

Firma y sello autorizada

La segunda hoja del informe contiene los reactivos utilizados para el control serológico de cada contenedor

	<b>PROTOCOLO PARA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y ORIGEN DE MATERIA PRIMA</b> 		
EMBARQUE: 111111-2021-00001	CONTENEDOR: 002	PROTOCOLO: 202100013	Página 2 de 2

**CONTROL SEROLÓGICO DE ORIGEN DE UNIDADES DE PLASMA ENVIADAS PARA FRACCIONAMIENTO**

Marcador	Resultado	Método	Fabricante/Marca	Lote	Vencimiento
Ag - VHC	NEG/NOR	ELISA	BIORAD	0A0048	31/05/2021
Sífilis	NEG/NOR	QUIMIOLUMINICENCIA	ABBOTT	124198E01	31/01/2021
Anti - Core VHB	NEG/NOR	QUIMIOLUMINICENCIA	ABBOTT	170448E00	31/05/2021
HTLV I y II	NEG/NOR	QUIMIOLUMINICENCIA	ABBOTT	181128E00	30/04/2021
Chagas (2° metodo)	NEG/NOR	AGLUTINACION	SERODIA	WM91212	31/05/2021
HBsAg	NEG/NOR	QUIMIOLUMINICENCIA	ABBOTT	15070FN00	30/04/2021
Chagas (1° metodo)	NEG/NOR	QUIMIOLUMINICENCIA	ABBOTT	143248E00	28/02/2021
Ag - Ac VIH (Combo)	NEG/NOR	QUIMIOLUMINICENCIA	ABBOTT	173388E01	28/02/2021
Anti - VHC	NEG/NOR	QUIMIOLUMINISCENCIA	ABBOTT	182988E00	31/01/2021
Ag - VHC	NEG/NOR	QUIMIOLUMINISCENCIA	ABBOTT	22301LP01	30/09/2021
Ag - VHC	NEG/NOR				/ /
Brucelosis	NEG/NOR	ROSA DE BENGALA	BRIZUELA	203059	28/02/2021

Preparó el envío (Firma y aclaración)

Sello de la institución

Firma y sello autorizada


## HERRAMIENTAS

### Modificar Tipo de Plasma de Contenedor

Posiciónese sobre la opción del menú <Herramientas> y haga clic sobre la opción de menú <Modificar tipo de plasma de contenedor>.



A continuación se desplegará el siguiente panel web:

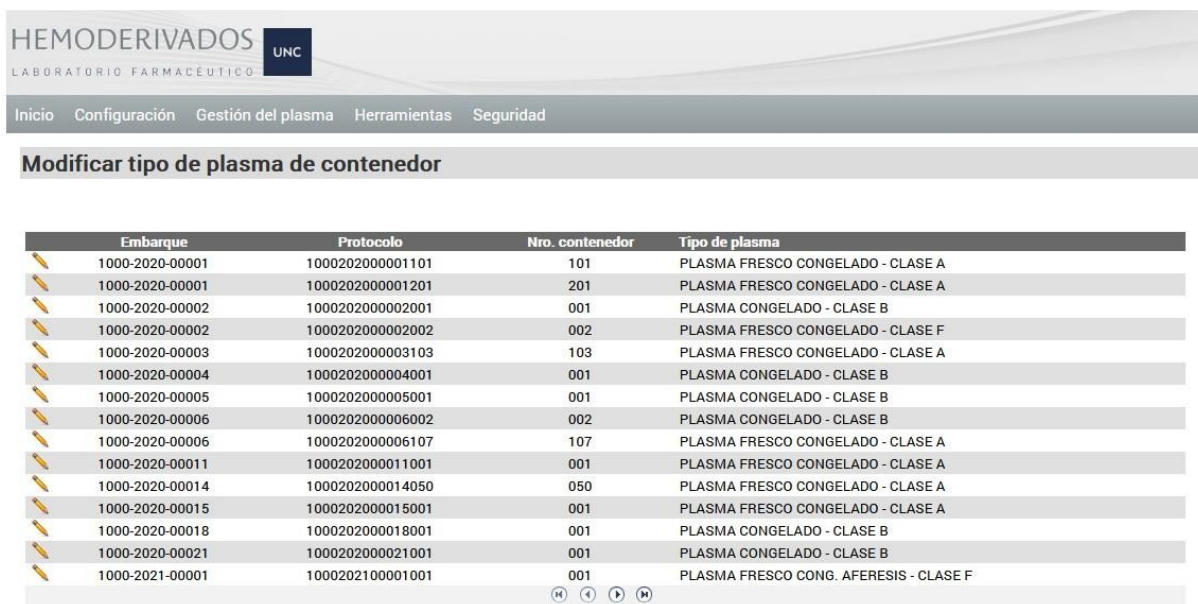


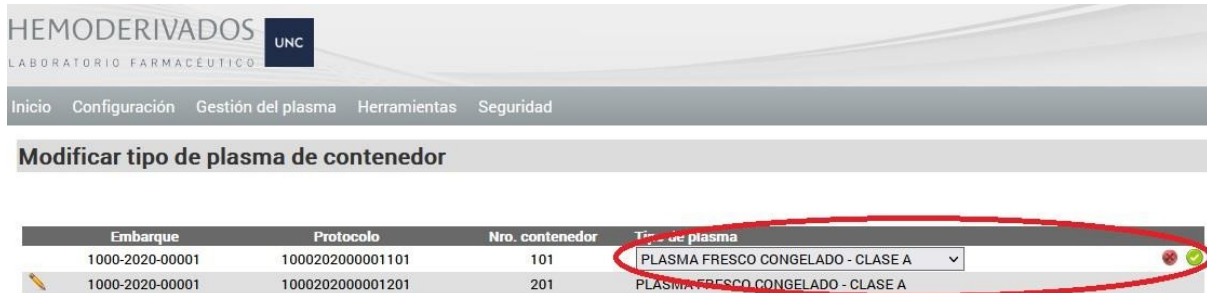
Embarque	Protocolo	Nro. contenedor	Tipo de plasma
1000-2020-00001	1000202000001101	101	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A
1000-2020-00001	1000202000001201	201	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A
1000-2020-00002	1000202000002001	001	PLASMA CONGELADO - CLASE B
1000-2020-00002	1000202000002002	002	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE F
1000-2020-00003	1000202000003103	103	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A
1000-2020-00004	1000202000004001	001	PLASMA CONGELADO - CLASE B
1000-2020-00005	1000202000005001	001	PLASMA CONGELADO - CLASE B
1000-2020-00006	1000202000006002	002	PLASMA CONGELADO - CLASE B
1000-2020-00006	1000202000006107	107	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A
1000-2020-00011	1000202000011001	001	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A
1000-2020-00014	1000202000014050	050	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A
1000-2020-00015	1000202000015001	001	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A
1000-2020-00018	1000202000018001	001	PLASMA CONGELADO - CLASE B
1000-2020-00021	1000202000021001	001	PLASMA CONGELADO - CLASE B
1000-2021-00001	1000202100001001	001	PLASMA FRESCO CONG. AFERESIS - CLASE F


En este panel le aparecerán los contenedores de plasma que se encuentran en un envío y a su vez este se encuentra en "Etapa" -> "EN CURSO", desde aquí podrá:

- Modificar tipo de plasma de contenedor " "


## Modificar tipo de plasma de contenedor


Presione el botón “”, a continuación se habilitara en la columna “Tipo de plasma” el combo de opciones para que pueda seleccionar el tipo de plasma correcto:



Embarque	Protocolo	Nro. contenedor	Tipo de plasma
 1000-2020-00001	1000202000001101	101	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A
1000-2020-00001	1000202000001201	201	PLASMA FRESCO CONGELADO - CLASE A

Presione sobre la opción del combo y le aparecerá:

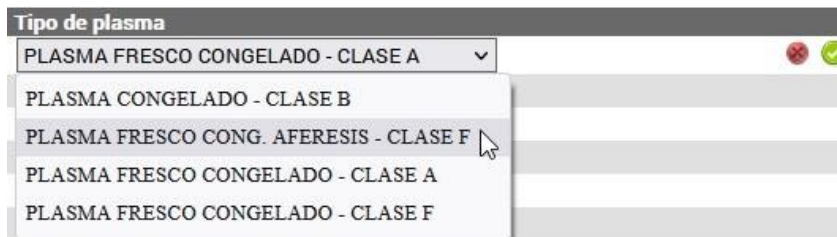

Seleccione la opción correcta y confirme la modificación presionando el botón “”.

## SEGURIDAD

Posiciónese sobre la opción del menú <Seguridad> y haga clic sobre la opción de menú <Cambiar contraseña>, a continuación le aparecerá el siguiente panel:



HEMODERIVADOS  
LABORATORIO FARMACÉUTICO UNC

Inicio Configuración Gestión del plasma Seguridad

### Seguridad | Cambiar contraseña

Nueva contraseña:

Confirmar contraseña:


**Confirmar** **Cancelar**

Ingrese la nueva contraseña en ambos campos y presione el botón “ **Confirmar** ” para finalizar la acción.


## IMPRESIÓN DE ETIQUETAS EN PORTAL WEB UNC-PLASMA E IDENTIFICACIÓN DE CONTENEDORES.

Luego de gestionada la carga del envío de plasma en el portal y al momento de imprimir las etiquetas correspondientes proceder de la siguiente manera:

- 1- Imprimir las etiquetas de todos los contenedores que conforman el envío cargado seleccionando la siguiente opción:

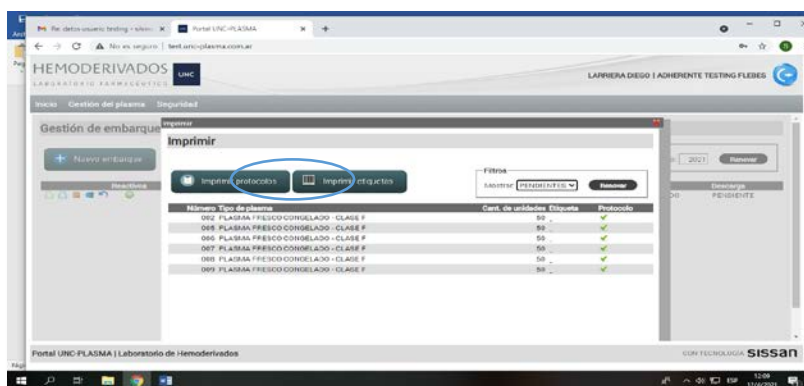


## Etiqueta:

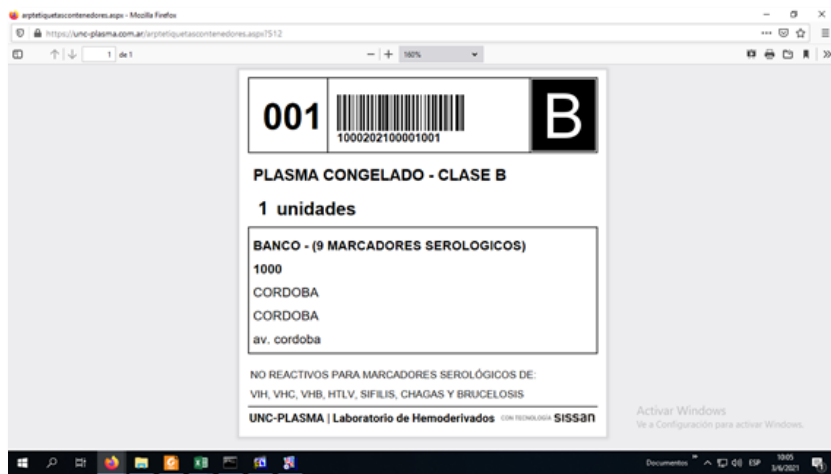


a- En el caso de imprimir la etiqueta del contenedor con **impresora de etiquetas autoadhesivas**, proceder del siguiente modo a fin de configurar el formato de impresión:


- Seleccionar la opción de impresión ubicada en la parte superior derecha de la pantalla:

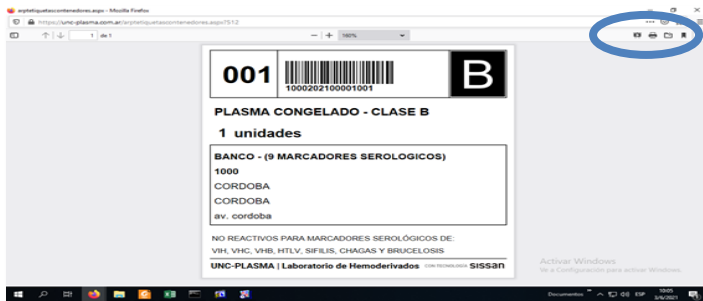


- Seleccionar la opción resaltada en azul "imprimir usando la ventana del sistema":

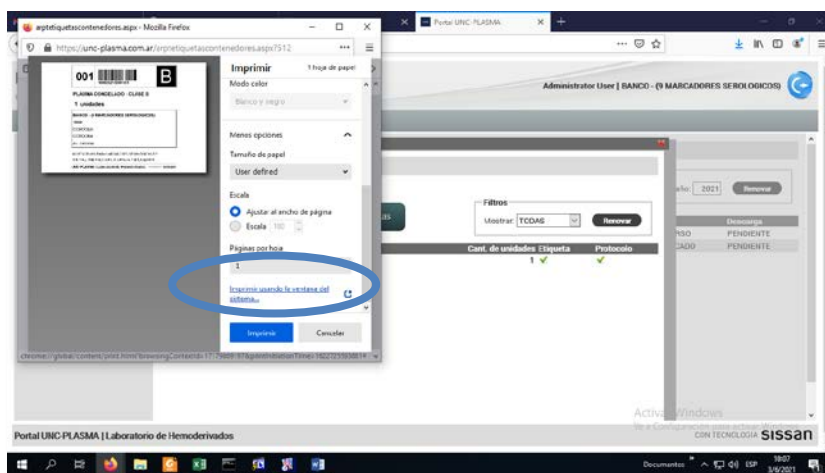

- Seleccionar la impresora para etiquetas autoadhesivas instalada en el servicio y luego la opción "preferencias":

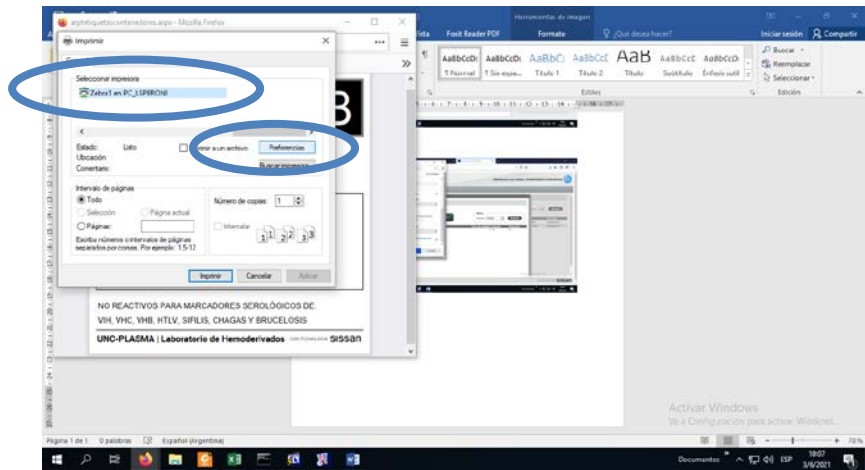

- Establecer las medidas de ancho y alto de la etiqueta utilizada e imprimir (considerar que el espacio asignado para adherir la etiqueta en el contenedor es de 10 cm de ancho x 8 cm de alto):

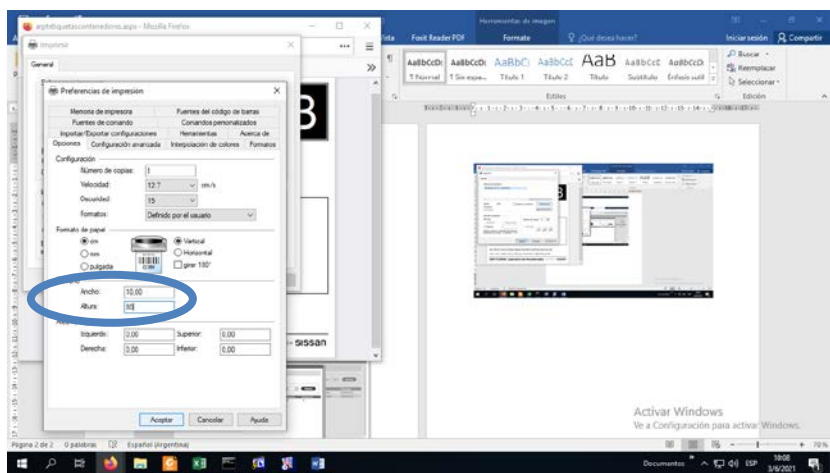


- **Adherir** la etiqueta en la **cara posterior** de la tarjeta del contenedor (tal como indica la imagen siguiente) e identificar el mismo asegurando que los datos queden visibles:





b- En el caso de **no contar con impresora de etiquetas autoadhesivas**, **imprimir las etiquetas en papel**:

- Configurar el tamaño de impresión de modo de respetar las medidas de la tarjeta del contenedor, 10 cm de ancho x 8 cm de ancho.
- **Abrochar** la etiqueta en el **extremo superior de la cara posterior** de la tarjeta del contenedor (tal como indica la imagen siguiente) e identificar el mismo asegurando que los datos queden visibles:

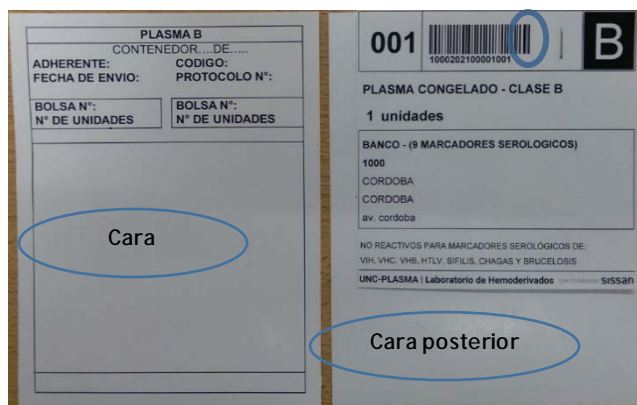



**Importante: todos los contenedores deben quedar identificados con las etiquetas generadas por el portal. No remitir las etiquetas en hoja A4 junto a los protocolos.**



Universidad Nacional de Córdoba  
2026

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe Gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Anexo IV - Portal web. Carga manual

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.